



Fig. 5. Portale doppio di attraversamento in cemento armato centrifugato della linea 220.000 Volt Cardano - Turbigo

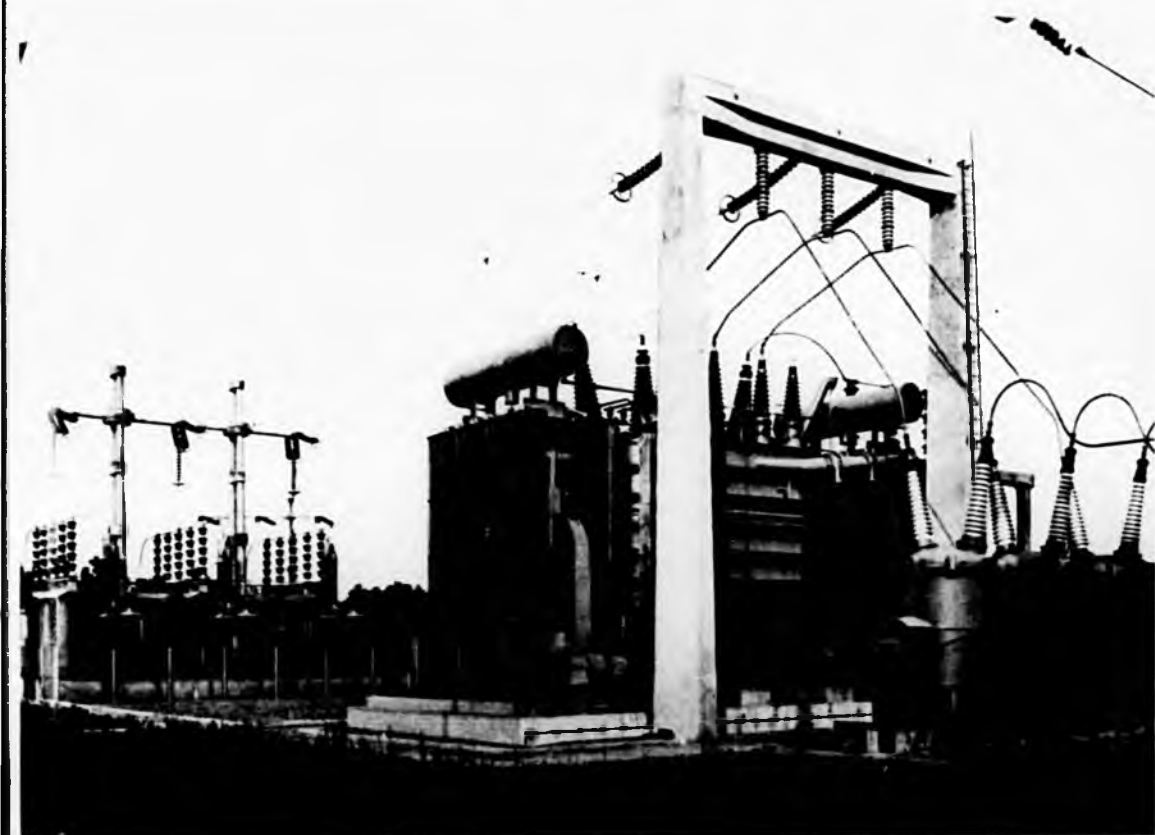


Fig. 6. Veduta della Sottostazione di Turbigo - trasformazione da 220.000 Volt a 135.000 Volt